



**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS**  
Gabinete do Vereador NASCIMENTO JÚNIOR

**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_ /2025**

Senhor Presidente;

Requeiro a mesa, com a devida anuênciia do colendo plenário, que se oficie à **EMBASA INFORMAR EM QUE FASE ENCONTRA-SE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SIAA PONTA DA TULHA E DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO – SES DO LITORAL NORTE, BEM COMO A CAPTAÇÃO DE AGUA DA BARRAGEM DO RIO COLONIA, CONFORME EIA/RIMA PORTO SUL, DESCrito EM SEU CADERNO DE INVESTIMENTO.**

**JUSTIFICATIVA:**

No ano de 2010 com a possibilidade de Instalação do intermodal PORTO SUL, foram realizadas diversas audiências publicas, bem como oficinas temáticas com a participação dos segmentos da Sociedade Civil Organizada, do empresariado e do poder publico.

Após escuta de todos os segmentos foram elaborado diversos Planos Básicos Ambiental (PBA), e no Tomo 19 Apêndice XX, Caderno de Investimentos ficou a cargo de diversos órgãos do governo do Estado da Bahia, e para o LITORAL NORTE, foi direcionado recursos na ordem de mais de 79 milhões, e trata no seu item 2.2 SEDUR-SAN/EMBASA, onde consta, Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário do Litoral Norte de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, incluindo a área do Porto Sul, e do Sistema de abastecimento de Agua SIAA litoral norte, que estava com previsão de conclusão no ano de 2013, com área de abrangência, conforme figura a seguir;




## CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS

Gabinete do Vereador NASCIMENTO JÚNIOR



Quanto ao Projeto do Sistema de Abastecimento de Água de Ponta da Tulha e Litoral Norte de Ilhéus, que deveria estar concluído em 2012, e teria como área de abrangência dos loteamentos entre Ilhéus e Ponta do Ramo, prevê oferta de 25L/s para a fase inicial/implantação do Porto Sul. Com a implantação da SIAA Ponta da Tulha atenderá as seguintes localidades: Paraíso das Águas, Teosópolis, Mar e Sol, Joia do Atlântico, Vila Paraíso, Loteamento Barra Mares, Ponta da Tulha, Mamoã, Praia dos Coqueiros, Praia de Ilhéus, Luzimares e Ponta do Ramo.

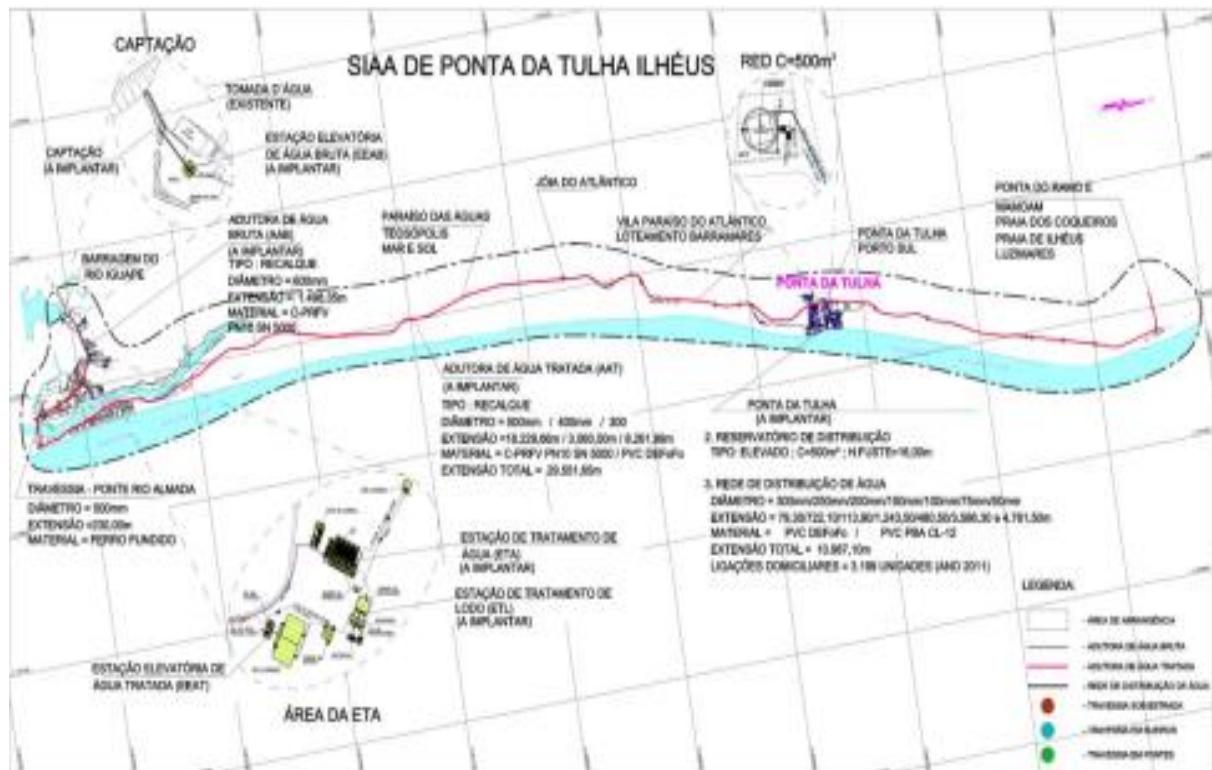




## CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS

Gabinete do Vereador NASCIMENTO JÚNIOR

Tecendo comentário as observações apontadas no PBA, destacamos que a captação na barragem do rio Iguape (que também abastece a sede de Ilhéus) será apenas no início da operação do sistema e após a conclusão da **barragem do rio Colônia, o sistema será abastecido por uma captação neste manancial**, através do Sistema de Abastecimento de Água do Litoral Norte de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, incluindo o Porto Sul. Sendo assim, a barragem do rio Iguape voltará a abastecer apenas a sede de Ilhéus.

E que tem a previsão no Projeto do Sistema de Abastecimento de todas as localidades/ loteamentos entre Ilhéus e Itacaré, **numa faixa de 10 km paralela à costa**, incluindo sede municipal de Itacaré e o Porto Sul, que beneficiaria diretamente as localidades de Areias (Lagoa Encantada), Retiro, Tibina e Aderno.

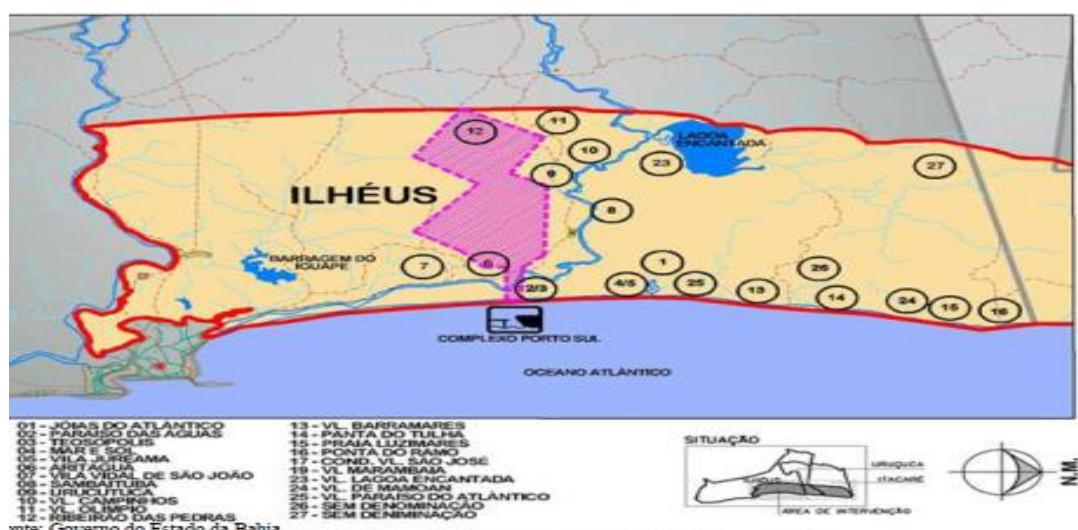

Palácio Monsenhor Teodolindo Ferreira, em 05 de Fevereiro de 2025

JUAREZ MOREIRA NASCIMENTO JÚNIOR  
Vereador **NASCIMENTO JÚNIOR (AGIR)**